

达州职业技术学院无负压增压变频恒压
供水系统建设及相关服务

评
审
报
告

采购项目编号:CZ2018DZ07006

2018 年 08 月 10 日

四川融汇项目管理有限公司

一、采购活动基本情况介绍

（一）采购项目基本情况介绍

因目前达州职业技术学院主管网供水压力不足，在用水高峰期时学生宿舍供水压力严重不足，4、5、6、7 楼层基本无水可用，从而给学生学习生活造成了严重困扰。就现阶段情况，需对达州职业技术学院无负压增压变频恒压供水系统建设及相关服务进行采购，包括设备运输、安装、调试、及售后服务等。

（二）采购过程基本情况介绍

1. 达州职业技术学院委托四川融汇项目管理有限公司，对“达州职业技术学院无负压增压变频恒压供水系统建设及相关服务”以公开招标的方式进行采购。

2. 招标公告于 2018 年 07 月 16 日在达州职业技术学院官网发布；

3. 更正公告于 2018 年 07 月 25 日在达州职业技术学院官网发布；

4. 出售招标文件时间为：2018 年 07 月 17 日 09:00 至 2018 年 07 月 30 日 17:00。

5. 现场考察：无。

6. 开标前答疑会：无。

（三）采购执行机构符合要求修改评审结果或者重新评审情况介绍：无。



二、评标方法和标准

(一) 评标方法名称和概念

本项目评标方法为：最低评标价法，根据符合采购需求、质量和服务相等且经评审报价最低的原则确定中标候选人。

三、购买招标文件的供应商名单

购买采购文件的供应商名单	
序号	供应商名称
1	四川润物供水系统有限公司
2	成都瑞尔五金机电设备有限公司
3	成都中横通科技有限公司
4	四川久庆隆节能科技有限公司
5	四川华昊霖建筑装饰工程有限公司
6	达州市雷雨实验设备有限公司

四、评标地点和评标委员会成员名单

(一) 评标地点：达州市达川区南外二号干道中青家居城 14 栋 2 楼 A6 号评标 1 厅。

(二) 评标委员会成员名单：参照《中华人民共和国政府采购法》及其他有关规定，成立了由 5 人组成的评标委员会（其中，在达州职业技术学院评审专家库抽取技术、经济、法律等方面评审



专家_4_人，由采购人委托采购人代表_1_人)负责本次采购项目的评审工作。

五、开标情况

(一) 按照《招标文件》规定的时间，于 2018 年 08 月 10 日，在达州市达川区南外二号干道中青家居城 14 栋 2 楼 A6 号开标 2 厅进行了公开招标。


(二) 签到的情况

序号	签到供应商名称
1	四川润物供水系统有限公司
2	成都瑞尔五金机电设备有限公司
3	成都中横通科技有限公司
4	四川久庆隆节能科技有限公司
序号	未签到的供应商名单
1	四川华昊霖建筑装饰工程有限公司
2	达州市雷雨实验设备有限公司

(三) 开标和投标截止时间为：2018 年 08 月 10 日 14 时 00 分，共收到 4 家投标人的投标文件。

(四) 开标大会由李梦娇主持，汪妮负责记录。

(五) 开标过程中，由各供应商对投标文件的密封性进行了检查，



由李梦娇对评标纪律进行了宣读。

（六）开标过程是否顺利

是。

六、评标情况及说明

（一）评审过程情况。

1. 评标过程程序执行情况。

评标小组成员将评审情况写出书面报告，确定中标候选人，并按照供应商报价高低标明排列顺序。报价相同的，评标委员会根据各供应商项目实施方案等评出中标候选人顺序。

2. 评标过程是否存在应当拒绝评标的情形

无。

3. 评标过程是否存在可以拒绝评标的情形

无。

（二）采购执行机构解释情况


无。

（三）供应商澄清情况

无。

（四）有效供应商名单

有效供应商名单	
序号	供应商名称
1	四川润物供水系统有限公司



2	成都瑞尔五金机电设备有限公司
3	成都中横通科技有限公司
4	四川久庆隆节能科技有限公司

(五) 无效供应商名单及原因。

(1) 未通过资格性审查的供应商名单及原因
无。

(2) 未通过符合性审查的供应商名单及原因

供应商名称	四川润物供水系统有限公司
原因	1、不满足招标文件第六章（二） 2.8.5 所投水箱品牌未提供不锈钢材质检测报告证明材料。 2.8.6 所投冷水增压水泵未提供检测报告证明材料。 2、技术偏离表及商务偏离表未完全响应。
供应商名称	成都瑞尔五金机电设备有限公司
原因	1、所投冷水增压泵提供的检测报告不满足招标文件第六章（二）2.8.3 冷水增压泵的技术参数要求。 2、技术偏离表及商务偏离表未完全响应。
供应商名称	成都中横通科技有限公司




原因	1、所提供投标产品冷水增压泵的型号与其提供的检测报告产品型号不一致。 2、技术偏离表及商务偏离表未完全响应。
供应商名称	四川久庆隆节能科技有限公司
原因	1、所投冷水增压泵提供的检测报告不满足招标文件第六章(二)2.8.3 冷水增压泵的技术参数要求。 2、技术偏离表及商务偏离表未完全响应。

七、评标结果

该项目实质性响应供应商不足三家，本次采购活动失败，重新组织采购。

八、评标委员会有不同意见的说明

无。

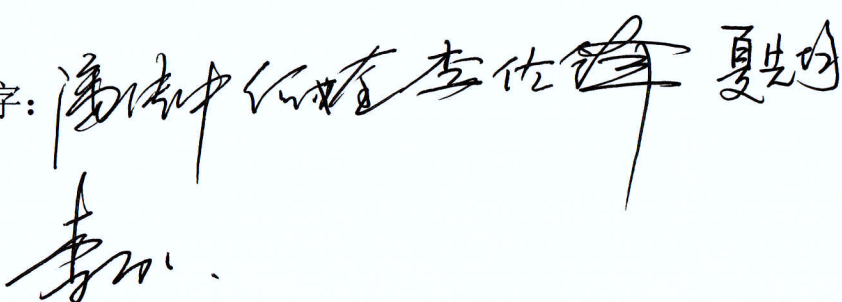评标委员会成员签字：

二零一八年八月十日

